電気使用申込書(電力)
兼 しゅん工調査表

電気の供給について、電気供給約款（選択約款）を承認のうえ、次のとおり申込みます。
なお、申込手続きおよび電気工事は下記の電気工事店に委託します。

本申込書により、お客さまから提供される個人情報の利用目的は裏面に掲載しております。

工事種別	新設 011	種変 101	増設 121	減設 131	設変 141	その他（　　）
申込日	・　・		受電希望日	・　・		

住所		工事店コード №	
		業者登録 №	
工事店名（代表者）		担当者	
		電話番号	

ご契約名義	カナ（　） 漢字（　）
ご使用場所	市区郡　町村　丁目字　番地 TEL（　　）　－
料金の支払方法	□ 口座振替　□ 振込用紙　□ クレジット
料金請求先	□ ご使用場所に同じ　□ その他（以下に料金請求先をご記入ください。） （〒　－　） TEL（　　）　－
電気ご使用量お知らせ届け先	□ ご使用場所に同じ　□ 同上 □ その他（以下に電気ご使用量のお知らせ届け先をご記入ください。） （〒　－　） TEL（　　）　－
停電通知先	□ ご使用場所に同じ　□ 料金請求先に同じ　□ 同上 □ その他（以下に停電通知先をご記入ください。） （〒　－　） TEL（　　）　－

お客さま番号					日程
営業所	住所コード	街区(画)	住居	枝 識別	

契約種別											
低圧電力	低圧蓄熱調整契約	低圧季時別	深夜電力		第2深夜電力	農事用電力				附則	融雪用電力
			A	B		A	B 定額	B 従量			
090	093	095	241	242	251	191	211	212		―	171

電柱番号	変圧器柱						バンク		引込柱					

業種		新供給方式	単相2線式 100V 三相3線式 200V	計器位置	屋外・屋内・その他

	外線工事	引込線工事	計器工事	SB工事
設備状況	要・否	要・否	要・否	要・否
検討結果	要・否	要・否	要・否	要・否

契約決定方法		
動力用 S B	主開閉器	負荷設備
ブランク(3)	9	ブランク(3)

契約電力(力率)			
旧	kW （　%）	新	kW （　%）

契約主開閉器の仕様			
定格電流	定格電圧	製造者	製造№・型式
A	V		

工事費負担金	金額 現収№　円	しゅん工提出日	・　・
諸工料	金額 現収№　円	最終受電希望日	・　・
臨時精算	要・否	異動履歴	
		送電日	・　・

送電区分	当社・代行

<既設計器№>

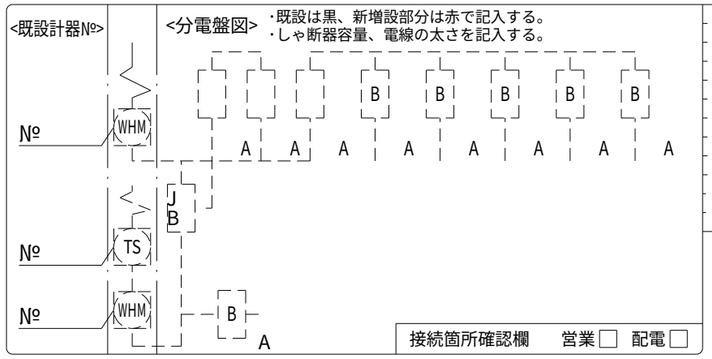

<分電盤図>
・既設は黒、新増設部分は赤で記入する。
・しゃ断器容量、電線の太さを記入する。

接続箇所確認欄　営業□　配電□

別添図面　有・無

項目		工事者(施工・自主点検時)	調査員(しゅん工時)
接地	一括	Ω	Ω
	E付受口	Ω	Ω
		Ω	Ω
絶縁	引込口	MΩ mA	MΩ mA
	全回路	MΩ mA	MΩ mA
	増設分	MΩ mA	MΩ mA
天候		晴・曇・雨・雪	晴・曇・雨・雪

※上表（　　）は工事者測定値を記入。

使用期間
～

しゃ断時間
□10時～12時　□13時～15時
□上記以外の場合
～
～

調査希望日	
	1. いつでもよい 2. 指定　月　日（　） 午前 午後　時 <連絡事項等>

中部電力株式会社

夜間蓄熱式機器	TS 通電時間	メーカー	型式	付属	容量	用途コード	セット	差替	台数 既設	台数 工事後
		(コード)								
	TS 通電時間	メーカー	型式	付属	容量	用途コード	セット	差替	台数 既設	台数 工事後
		(コード)								
	TS 通電時間	メーカー	型式	付属	容量	用途コード	セット	差替	台数 既設	台数 工事後
		(コード)								

一般負荷設備	機器名・回路（用途）	機種コード	用途コード	セット	差替	容量	kVA kW	管数	コンデ区分	灯・台数 既設	灯・台数 工事後	工事後小計（kW・kVA）

契約負荷設備総容量	

既設引込線	DV2 DV3	mm	m

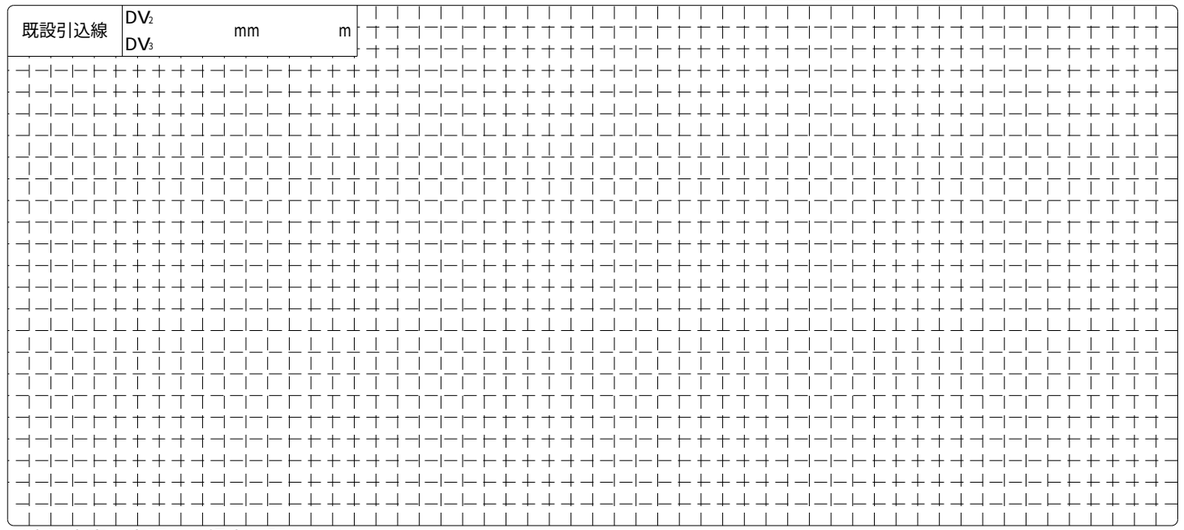

<申込内容を変更する場合に記入する。>

変更・訂正受付者	変更・訂正内容	契約・完結審査者

受付	設計	供給承諾	計器交付承認	しゅん工受領	調査 中・保 良・否	完結審査	封印管理	破砕承認	受領