


CADアップデートマニュアル

最初に、インストールしているCADのバージョンを確認します。




デスクトップに置かれたアイコンに書かれているバージョンを確認します。

ココではバージョン V8.0 です

インストールを開始します。

- 1 確認したバージョンに合った CADアップデートプログラム をクリックし、画面下に出てきたEXEを実行します。

V7.0	の場合	plusCAD空調α Ver9.0S用 CADアップデートプログラム	をクリックします。
V8.0	の場合	plusCAD電気空調α Ver10.0S用 CADアップデートプログラム	をクリックします。




※セキュリティなどで実行できない場合は、一旦デスクトップ等に保存をし、ダブルクリックで実行してください。


- 2 このメッセージがでたら [はい] をクリックします。




- 3 [次へ] をクリックします。

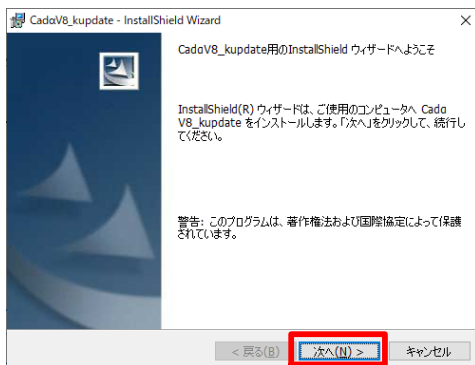

- 4 [開始] をクリックします。

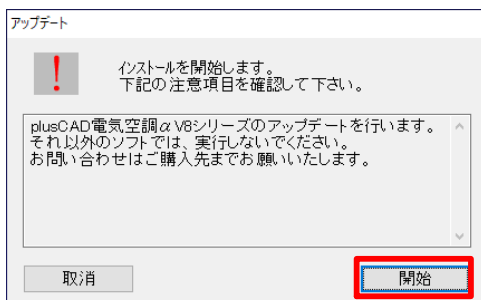

5

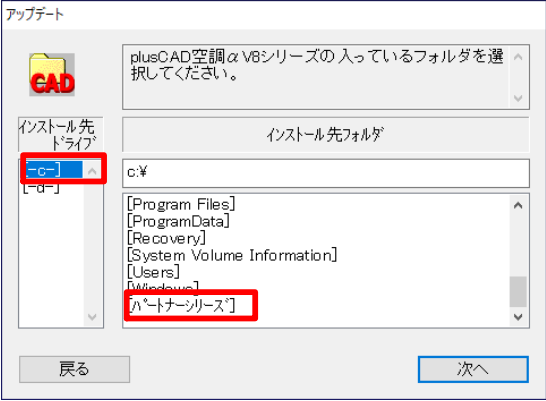

アップデート

plusCAD空調α V8シリーズの入っているフォルダを選択してください。

インストール先ドライブ

インストール先フォルダ

C:\


[Program Files]
[ProgramData]
[Recovery]
[System Volume Information]
[Users]
[Windows]
パートナーシリーズ

戻る 次へ

[-c-] → [パートナーシリーズ] とクリックします。

※インストール先をDドライブに設定している場合は、[-d-] をクリックしてください。

6

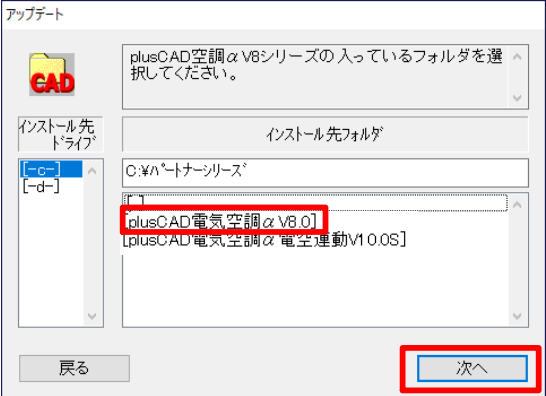

アップデート

plusCAD空調α V8シリーズの入っているフォルダを選択してください。

インストール先ドライブ

インストール先フォルダ


C:\パートナーシリーズ

plusCAD電気空調α V8.0
plusCAD電気空調α 電気運動V1.0.0S

戻る 次へ

[plusCAD電気空調α V8.0] → [次へ] とクリックします。

7

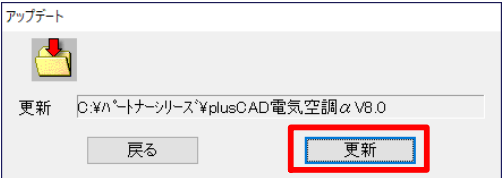


アップデート

更新 C:\パートナーシリーズ\plusCAD電気空調α V8.0

戻る 更新

[更新] をクリックします。

8




確認

システムは正常に更新されました。

OK

[OK] をクリックします。

9

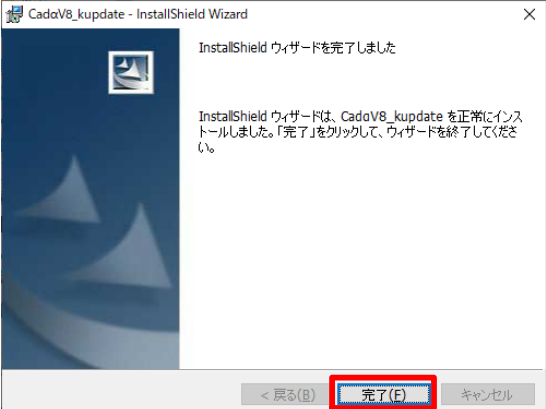

CadoV8_kupdate - InstallShield Wizard

InstallShield ウィザードを完了しました

InstallShield ウィザードは、CadoV8_kupdate を正常にインストールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了してください。

< 戻る(B) 完了(F) キャンセル

[完了] をクリックします。

アップデートは以上で終了です。